

Cara uji unit pengkondisian udara





































Lampiran 1 Gambar 5. Kalorimeter Tipe Kalibrasi.

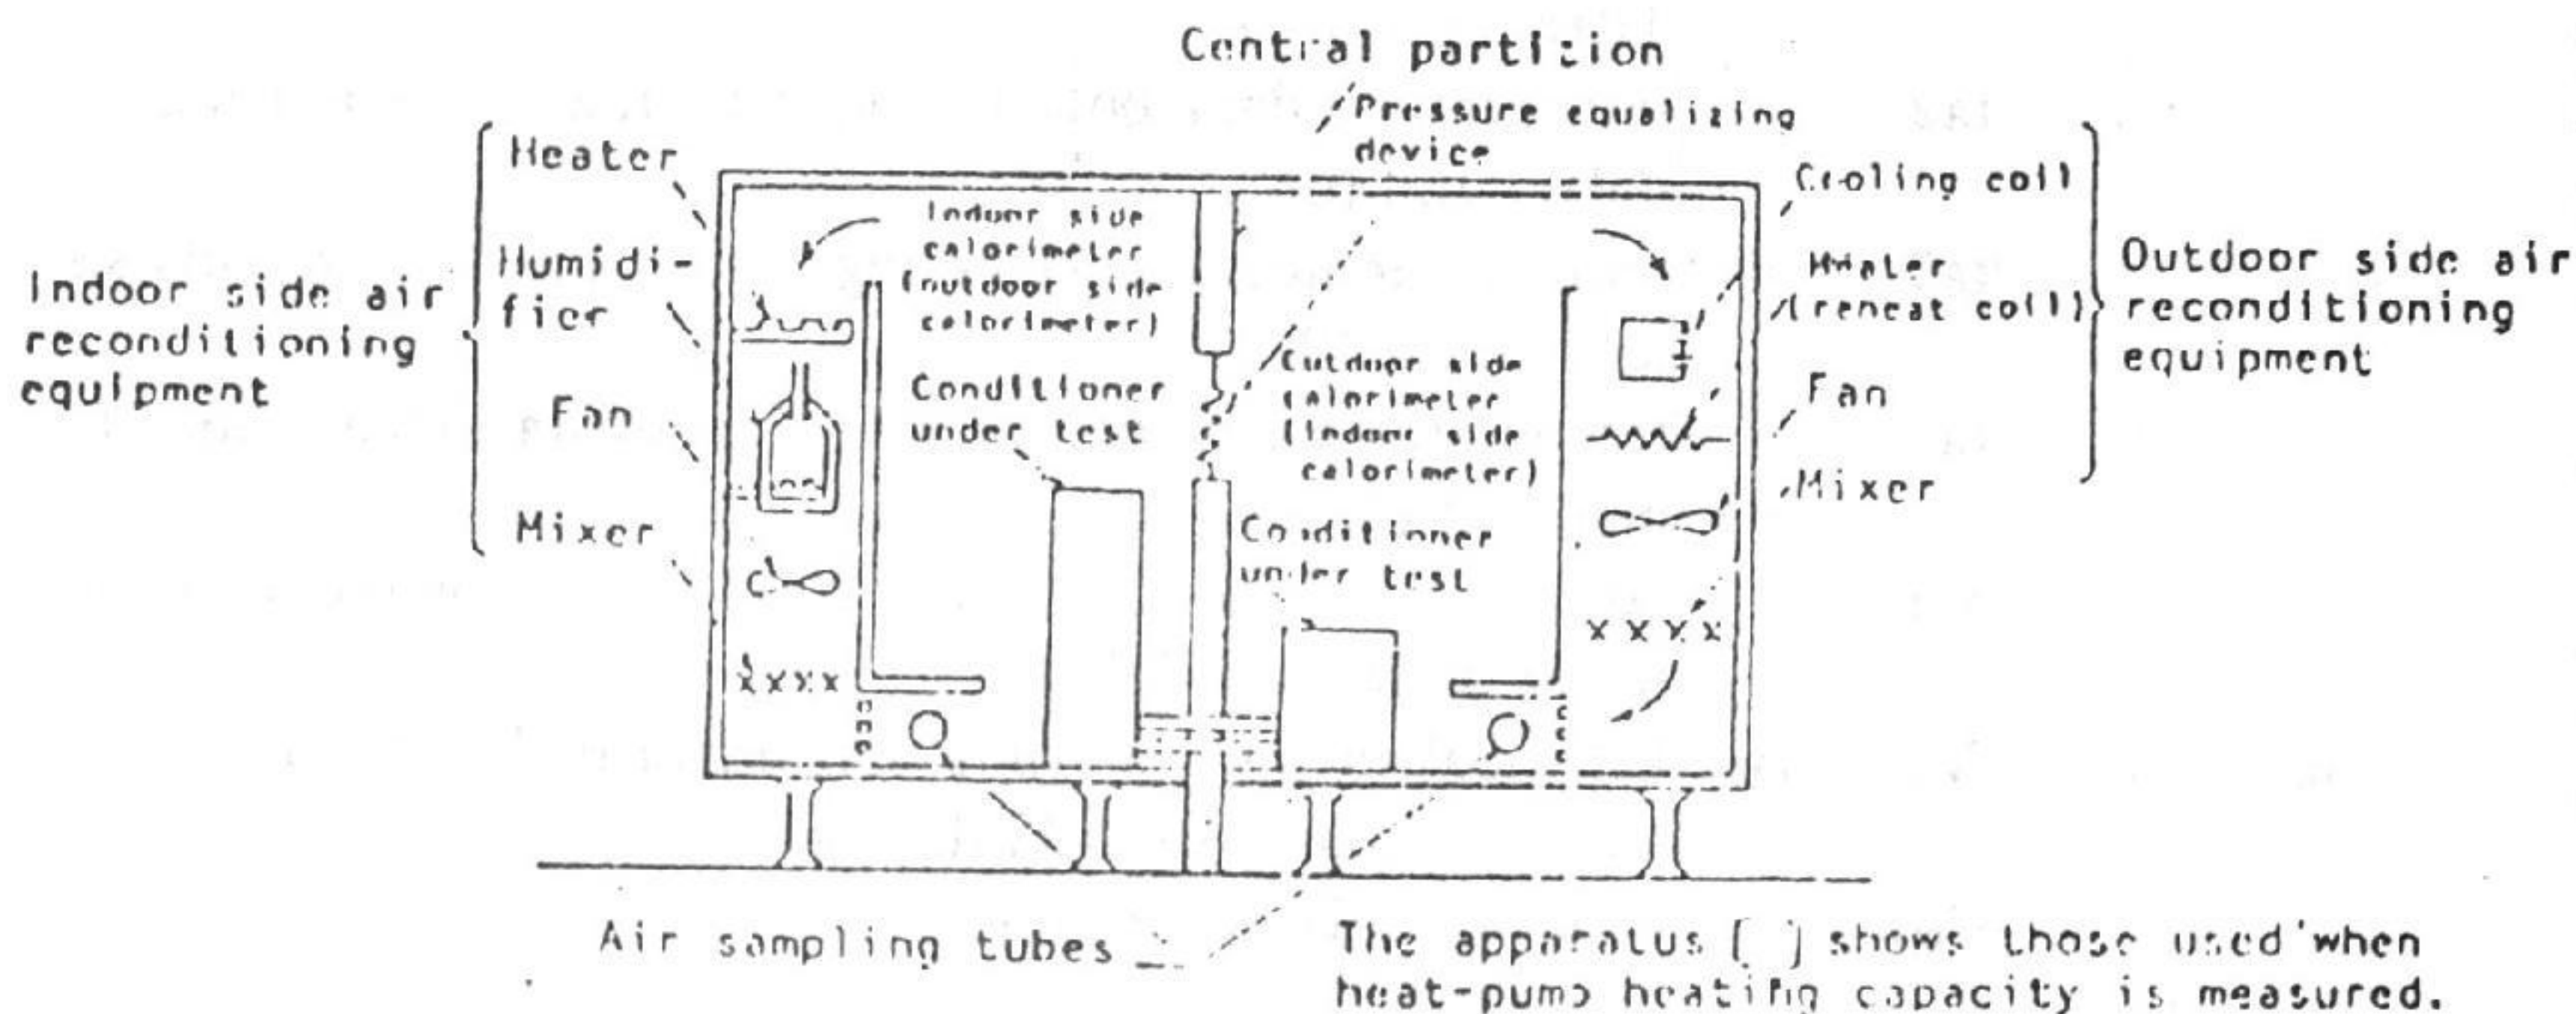

Lampiran 1 Gambar 6. Kalorimeter Tipe Setimbangan.

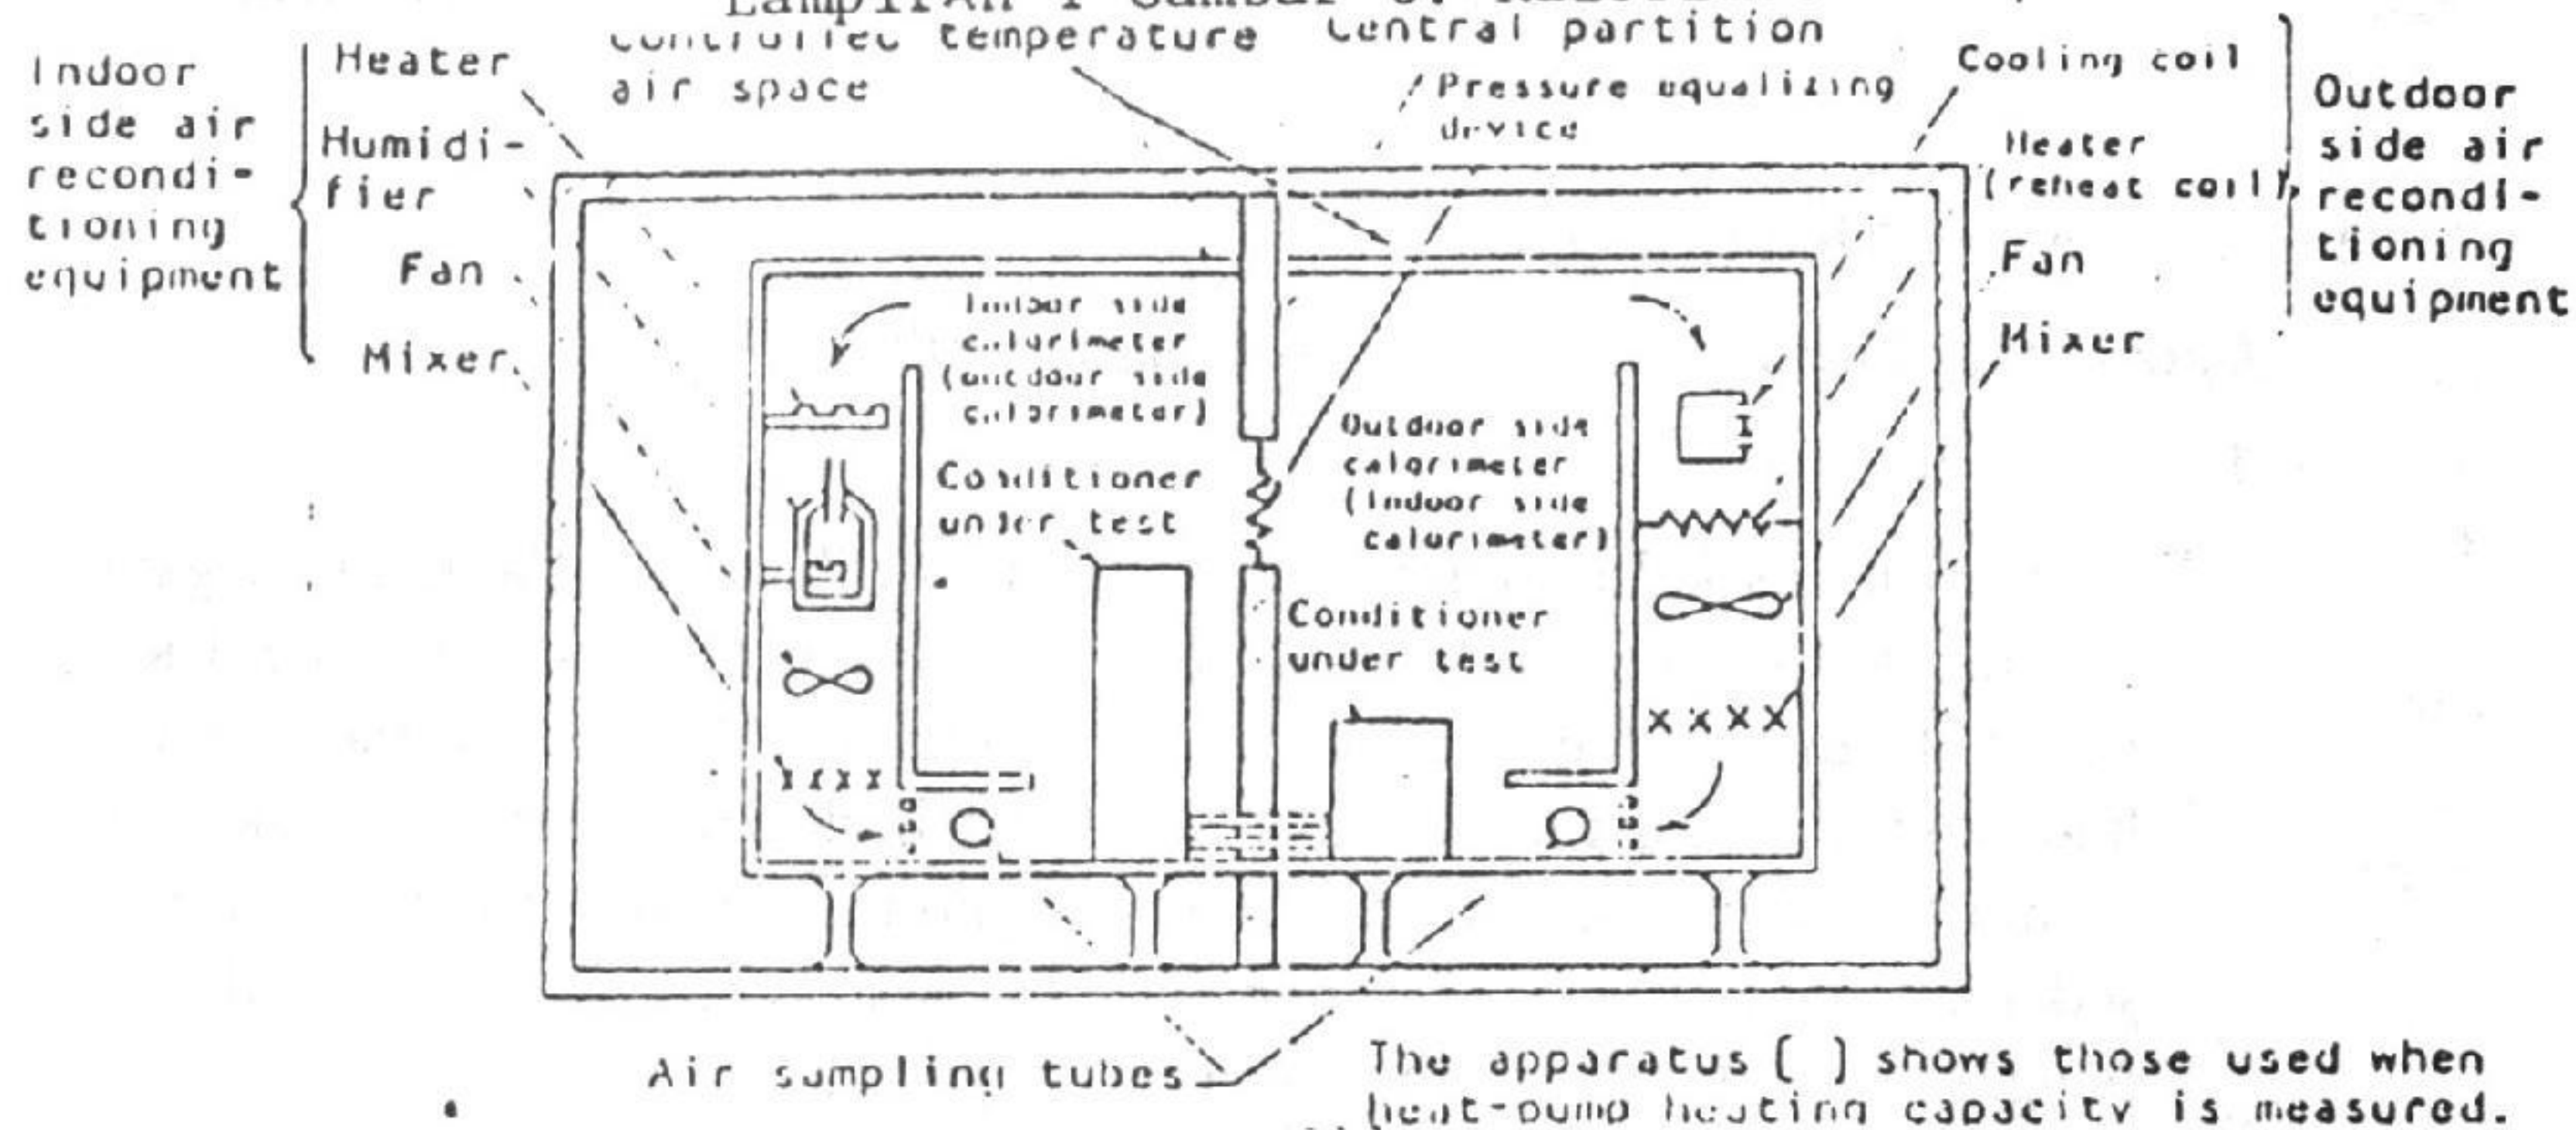

2. Aturan Cara Uji

Cara melakukan cara uji sebagai berikut :

- Seluruh sistem harus dijalankan dahulu selama 1 jam sesudah alat bagian dalam dari unit pengkondisi mencapai keadaan stabil sesuai dengan tabel 2, baru pengukuran dilakukan.
- Pengukuran dilakukan 7 kali setiap 10 menit.

3. Cara Perhitungan untuk Kapasitas Pendinginan dan Pemanasan.

Perhitungan kapasitas pendinginan dan pemanasan akan dihitung dari nilai sesungguhnya sesuai dengan nilai pengukuran.













































